

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 113137
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: geen@geen.be

ProKo.: LS18
Verslagnr.: 6138593
Voorl. verslagnr.:
Datum: 2/11/2023



Klant / Opdrachtgever:

ELKW
BLEUMERSTRAAT 37
3680 MAASEIK

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 478 CARDINAELS BRECHT
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: Baeten Adres: Rozenboomgaardstraat 6, 3680 Maaseik
Installateur/verantw. werk: Naam: ELKW Adres: Bleumerstraat 37, 3680 Maaseik B.T.W.:
Adres installatie: BAETEN ROZENBOOMGAARDSTRAAT 6 MAASEIK 3680 Private HS-cabine: NEE
Type installatie: Wooneenheid + werkeenheid Toestel/Install. ID:
EAN nr.: Onbekend Netbeheerder: Fluvius Teller nr.: Nachtteller nr.:

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: controlebezoek (hfst. 6.5)

Installatiedatum: ☒ vóór 01/10/1981 ☒ tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 ☒ tussen 01/06/2020 en 01/06/2023 ☐ vanaf 01/06/2023

Afwijkingen: deel 8 Boek 1 : toegepast en punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1: toegepast

Datum: 29/05/2023

Volgende controle binnen 60 maand of uiterlijk vóór 31/05/2028

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Nom. spanning: 3N400V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 4p 32A Alg. scheidingsschak.: aut.maatschappij
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: EXVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardverbinding: aard: individueel bereikbaarheid: in orde
Aardelektrode: type: baren sectie: 16 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 4p 63A/300mA bijkomende: Zie schema's
Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Aanwezige bijzondere installaties: ☐ PV ☐ zwembad ☐ sauna ☐ voeding elektrisch voertuig ☐ -
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 3 Aantal eindstroombanen, incl reserve: Zie schema's

Zie schema's

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 12 MOhm Spreidingsweerstand: 25 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Bescherming tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	geen
I	geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.
De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.
De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.

Voor de Technisch Directeur,



Brecht Cardinaels
0344 69167290 060
brecht.cardinaels@ocb.be
www.ocb.be


Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf



Installateur
EL.K.W. N.V.
Bleumerstraat 37
3680 Maaseik
GSM: 089 56 38 18
e-mail: jean@electrowinkels.be
BTW BE 0435.961.055

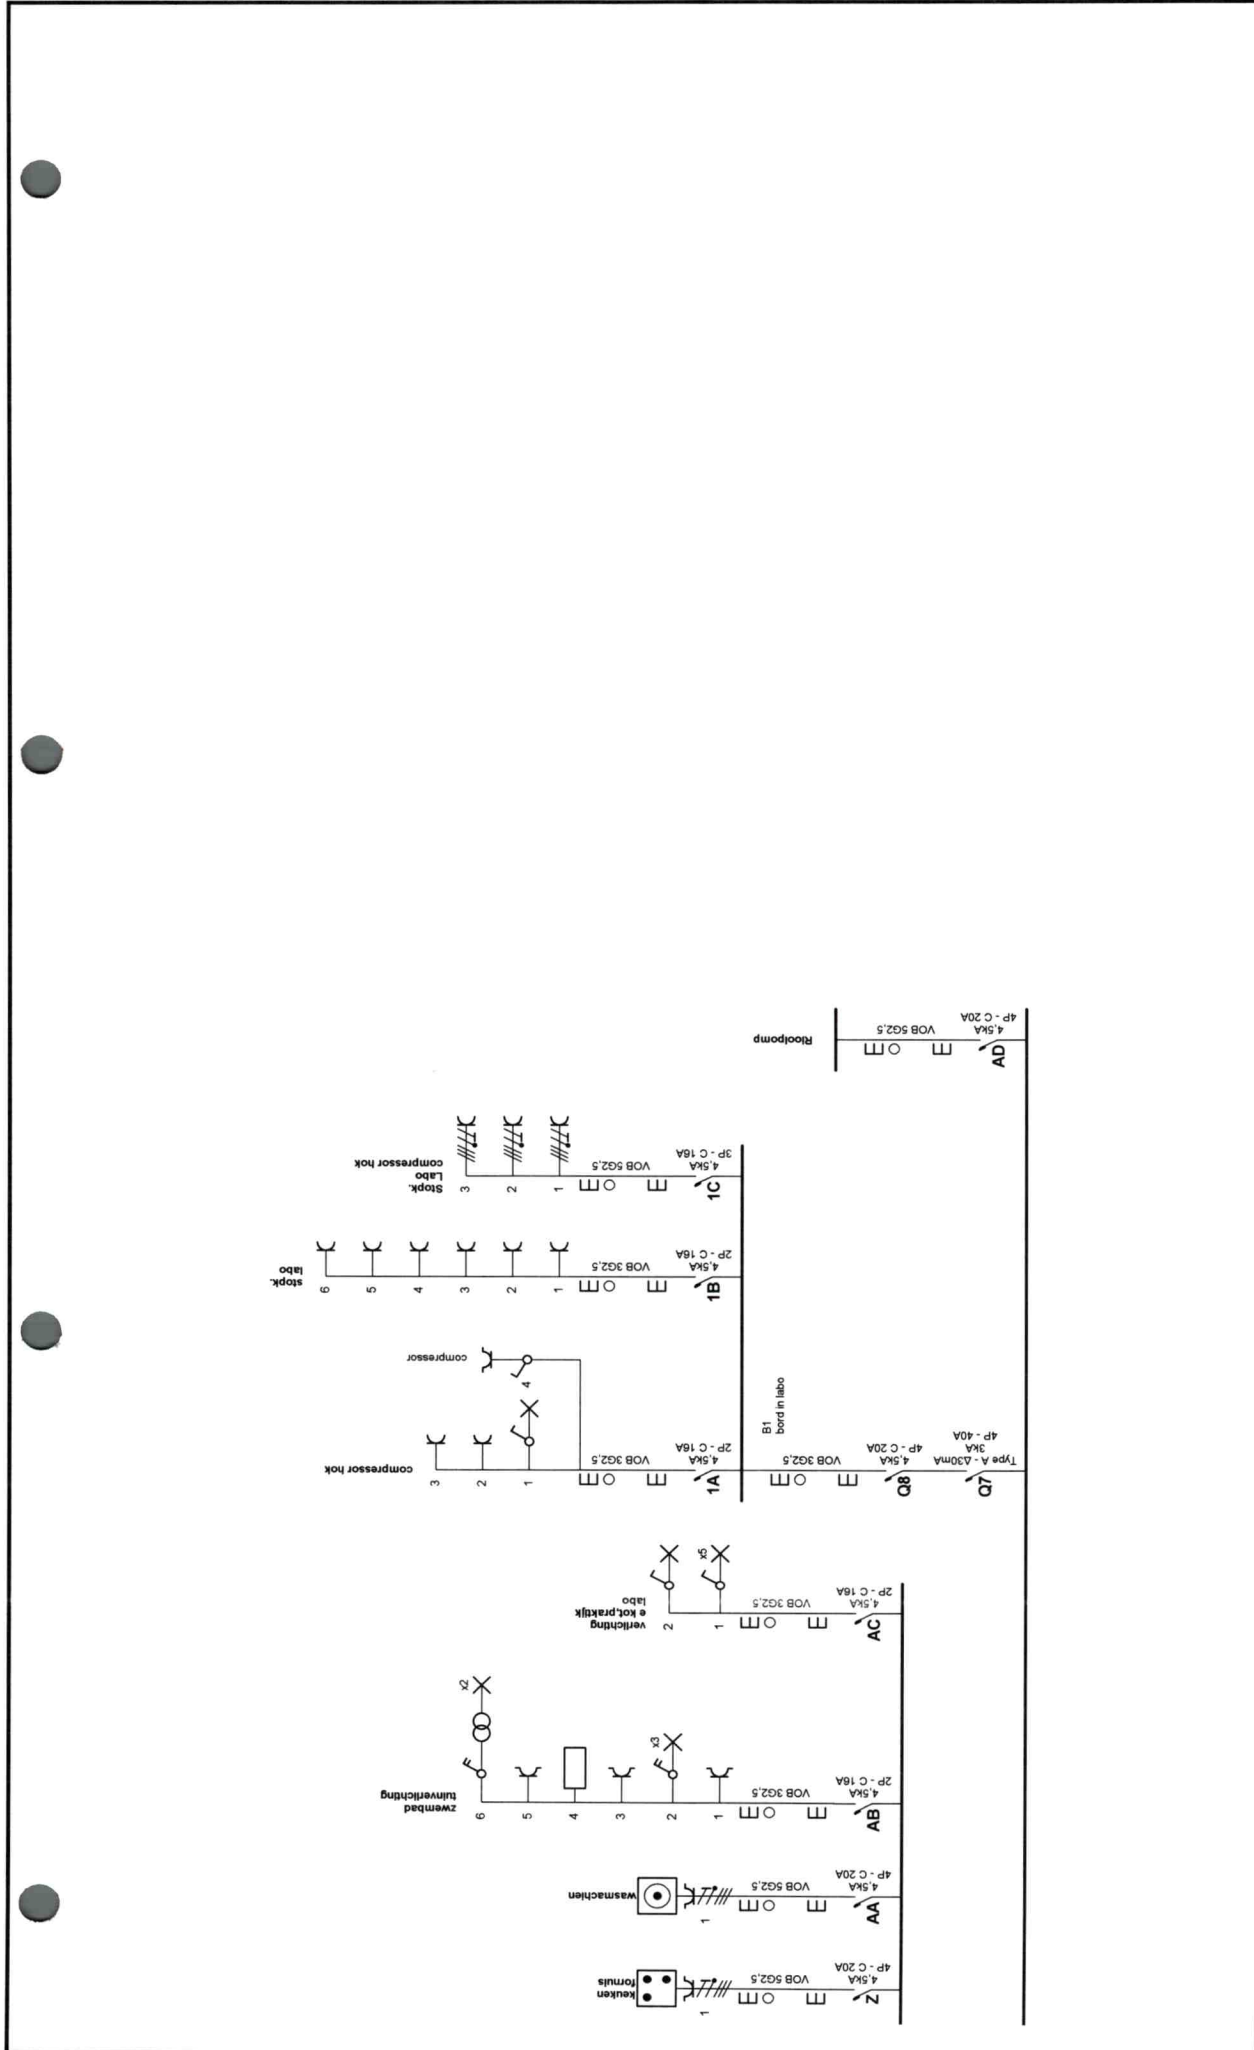

Erkend Organisme O.C.B. Antwerpen Koningin Astridlaan 60 2550 Kontich Tel.: 03 451 37 00 e-mail: info@ocb.be BE 0404.312.034	Plaats van de elektrische installatie Baeten tandarts Rozenboomgaardstraat 6 3680 Maaseik	Installateur EL.K.W. N.V. Bleumerstraat 37 3680 Maaseik GSM: 089 56 38 18 e-mail: jean@electrowinckels.be BTW BE 0435.961.055	p. 3/3 Eendraadschema 3 x 400V + N ~ 50Hz 
---	---	--	--

