DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 09/08/2021 **Uitgiftedatum verslag:** 09/08/2021
Verslagnummer: 0674-210809-02

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbrugghen

Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel

T: 011 42 18 34 E: btv.limburg@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616

De agent-bezoeker: nummer 0674

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: A.E.W. KALDERS

Adres: TEUTELBERGSTRAAT 34, 3650 Dilsen

Naam eigenaar, uitbater of beheerder: Aerts Erik & Vandenbroek Nicole

Adres: WEERTERSTEENWEG 132/2, 3680 MAASEIK

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: A.E.W. KALDERS

Adres: TEUTELBERGSTRAAT 34,3650 Dilsen

BTW-nummer: 0875091240

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: Aerts Erik & Vandenbroek Nicole

Adres: WEERTERSTEENWEG 132/2, 3680 MAASEIK

EAN- code:

Nummer teller: 41 877 264

Private hoogspanningscabine: Nee

Type installatie: broodjesbar

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)

Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/01/1983 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle: Geen

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast

Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

Maatschappelijke zetel / Siège social: Neerveldstraat 109 bus 6 / Rue Neerveld 109, Boîte 6, B-1200 Brussel / Bruxelles / Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616 / RPR Brussel / RPM Bruxelles

Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N

Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm²

Type aardelektrode: Aardingslus

Aantal borden: 2

Nominale waarde bescherming aansluiting: Max. 40A


Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 11+ 5 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's
Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's
Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's
Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

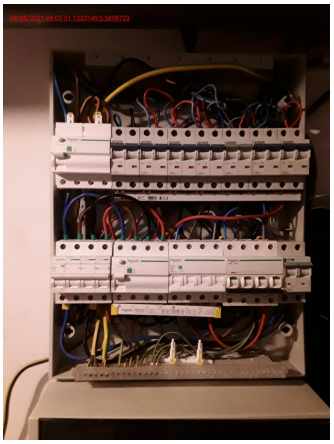

Document met uitwendige invloeden: zie bijlage

Documenten van de veiligheidsinstallaties: Geen meegedeeld

Documenten van de kritische installaties: Geen meegedeeld

Situatieplan van de aardverbindingen: n.v.t.

Andere gegevens: N.v.t

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreidingsweerstand van de aardverbinding: 2 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: 5 MOhm

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

1 Dit verslag kan gebruikt worden voor verzwaring


Besluit van de controle:

1. **De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 09/08/2026**

Maatschappelijke zetel / Siège social: Neerveldstraat 109 bus 6 / Rue Neerveld 109, Boîte 6, B-1200 Brussel / Bruxelles / Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616 / RPR Brussel / RPM Bruxelles

Tijdstip van afwerking:
agent-bezoeker 0674 i.o. van de technisch directeur
09/08/21 9:33

De technisch directeur, ir. Bart van Rossum



Maatschappelijke zetel / Siège social: Neerveldstraat 109 bus 6 / Rue Neerveld 109, Boîte 6, B-1200 Brussel / Bruxelles / Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616 / RPR Brussel / RPM Bruxelles

Maatschappelijke zetel / Siège social: Neerveldstraat 109 bus 6 / Rue Neerveld 109, Boîte 6, B-1200 Brussel / Bruxelles / Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616 / RPR Brussel / RPM Bruxelles